

DE INSTALLATIE IS CONFORM

Datum(s) van controle: 17/11/2022 **Uitgiftedatum verslag:** 17/11/2022
Verslagnummer: 0329-221117-03

Identificatie van het erkend organisme en de agent-bezoeker:

Naam: Technisch Bureau Verbruggen
 Adres: Neerveldstraat 109 bus 6, 1200 Brussel
 T: 011 42 18 34 E: btv.limburg@btvcontrol.be Ondernemingsnummer: 0406.486.616
 De agent-bezoeker: nummer 0329

Identificatie van derden:

Opdrachtgever: ELEKTRICITEITSWERKEN BOS SERVICE
 Adres: BRUINSTRAAT 62 D , 3520 ZONHOVEN
 Naam eigenaar, uitbater of beheerder: Onbekend
 Adres: ,
 Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk: ELEKTRICITEITSWERKEN BOS SERVICE
 Adres: BRUINSTRAAT 62 D ,3520 ZONHOVEN
 BTW-nummer: 0685890760

Identificatie van de elektrische installatie:

Naam: PROMACON
 Adres: LEOPOLD-III STRAAT 45, 3724 VLIERMAAL
 EAN- code:
 Nummer teller: 29701625
 Private hoogspanningscabine: Nee
 Type installatie: Wooneenheid

Gegevens van de controle:

Type controle volgens Boek 1 - KB 08/09/2019: Gelijkvormigheidscontrole voor de ingebruikname - nieuwe installatie (6.4)
 Datum uitvoering van de installatie: Vanaf 01/06/2020

Informatie inhoud controle:

- 1 De badkamertoestellen (bad, douche, ...) zijn nog niet geïnstalleerd.
- 2 De keuken is nog niet geplaatst.
- 3 De verlichtingstoestellen zijn nog niet (allemaal) geïnstalleerd.
- 4 De toestellen zijn nog niet (allemaal) geplaatst.

Afwijking(en) deel 8 Boek 1 - KB 08/09/2019: niet toegepast
 Ander(e) wettelijk(e) kader(s): n.v.t.



Gegevens van de elektrische installatie:


Spanning en aard van de stroom: 3 x 400V + N
 Voedingsleiding hoofdbord: Type: XVB - Doorsnede: 4 x 10 mm²
 Type aardelektrode: Aardingspen
 Aantal borden: 1

Nominale waarde bescherming aansluiting: 25A
 Type algemene schakelaar: 4P 40A/300mA
 Type aardverbindingssysteem: TT
 Aantal stroombanen: 24 (reserve inbegrepen)

BESCHRIJVING:

Zie ééndraadsschema's en situatieplannen
 Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 4P 40 A 300 mA type A, beschermde stroombanen: Zie schema's

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 4P 40 A 30 mA type A, beschermde stroombanen: Zie schema's

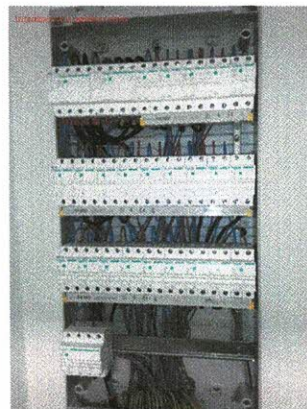

Ref. verslag gelijkvormigheidscontrole: n.v.t.
 Plaatsaanduiding ondergrondse leidingen: n.v.t.

Resultaten van de controle:

Metingen en beproevingen:

Spreadingsweerstand van de aardverbinding: 16 Ohm Waarde van de algemene isolatieweerstand: >1 MOhm
 Test van de differentieelstroominrichtingen via testknop: OK
 Test van differentieelstroominrichtingen via opwekken foutlus: OK
 Continuïteit van de beschermingsgeleiders: OK

Vastgestelde inbreuken:

Geen

Opmerkingen:

Geen

Besluit van de controle:

1. De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie. De volgende controle moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór: 17/11/2047
 - De ééndraadsschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend.





Tijdstip van afwerking:

agent-bezoeker 0329 i.o. van de technisch directeur
23/11/22 9:41

De technisch directeur, ir. Bart van Rossum


Verwijzing naar de reglementaire voorschriften:

1. De eigenaar, de beheerder of de uitbater van de elektrische installatie is ertoe gehouden:

- a) voor het onderhoud ervan of voor het laten uitvoeren van dit onderhoud;
- b) de nodige maatregelen te nemen zodat de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie te allen tijde worden nageleefd;
- c) de documenten van de elektrische installatie in een dossier te bewaren, ter beschikking te houden van iedere persoon die het mag raadplegen en een kopie van dit dossier ter beschikking van elke eventuele huurder te stellen;
- d) het dossier van de elektrische installatie aan de nieuwe eigenaar, beheerder of uitbater over te maken;
- e) onmiddellijk de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft in kennis te stellen van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties;
- f) de verplichting in het dossier elke niet-belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie te vermelden;
- g) een gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname op elke belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie door een erkend organisme te laten uitvoeren.

In het kader van de wettelijke opdrachten van de erkende organismen, wordt een kopie van dit verslag tijdens een periode van 5 jaar door het erkend organisme gehouden. Deze kopie wordt ter beschikking gesteld van elke persoon die wettelijk wordt toegelaten om het te raadplegen. Voor bijkomende informatie over de reglementaire voorschriften of klachten, is de Algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie (<https://www.economie.fgov.be>) bevoegd voor de erkende organismen.



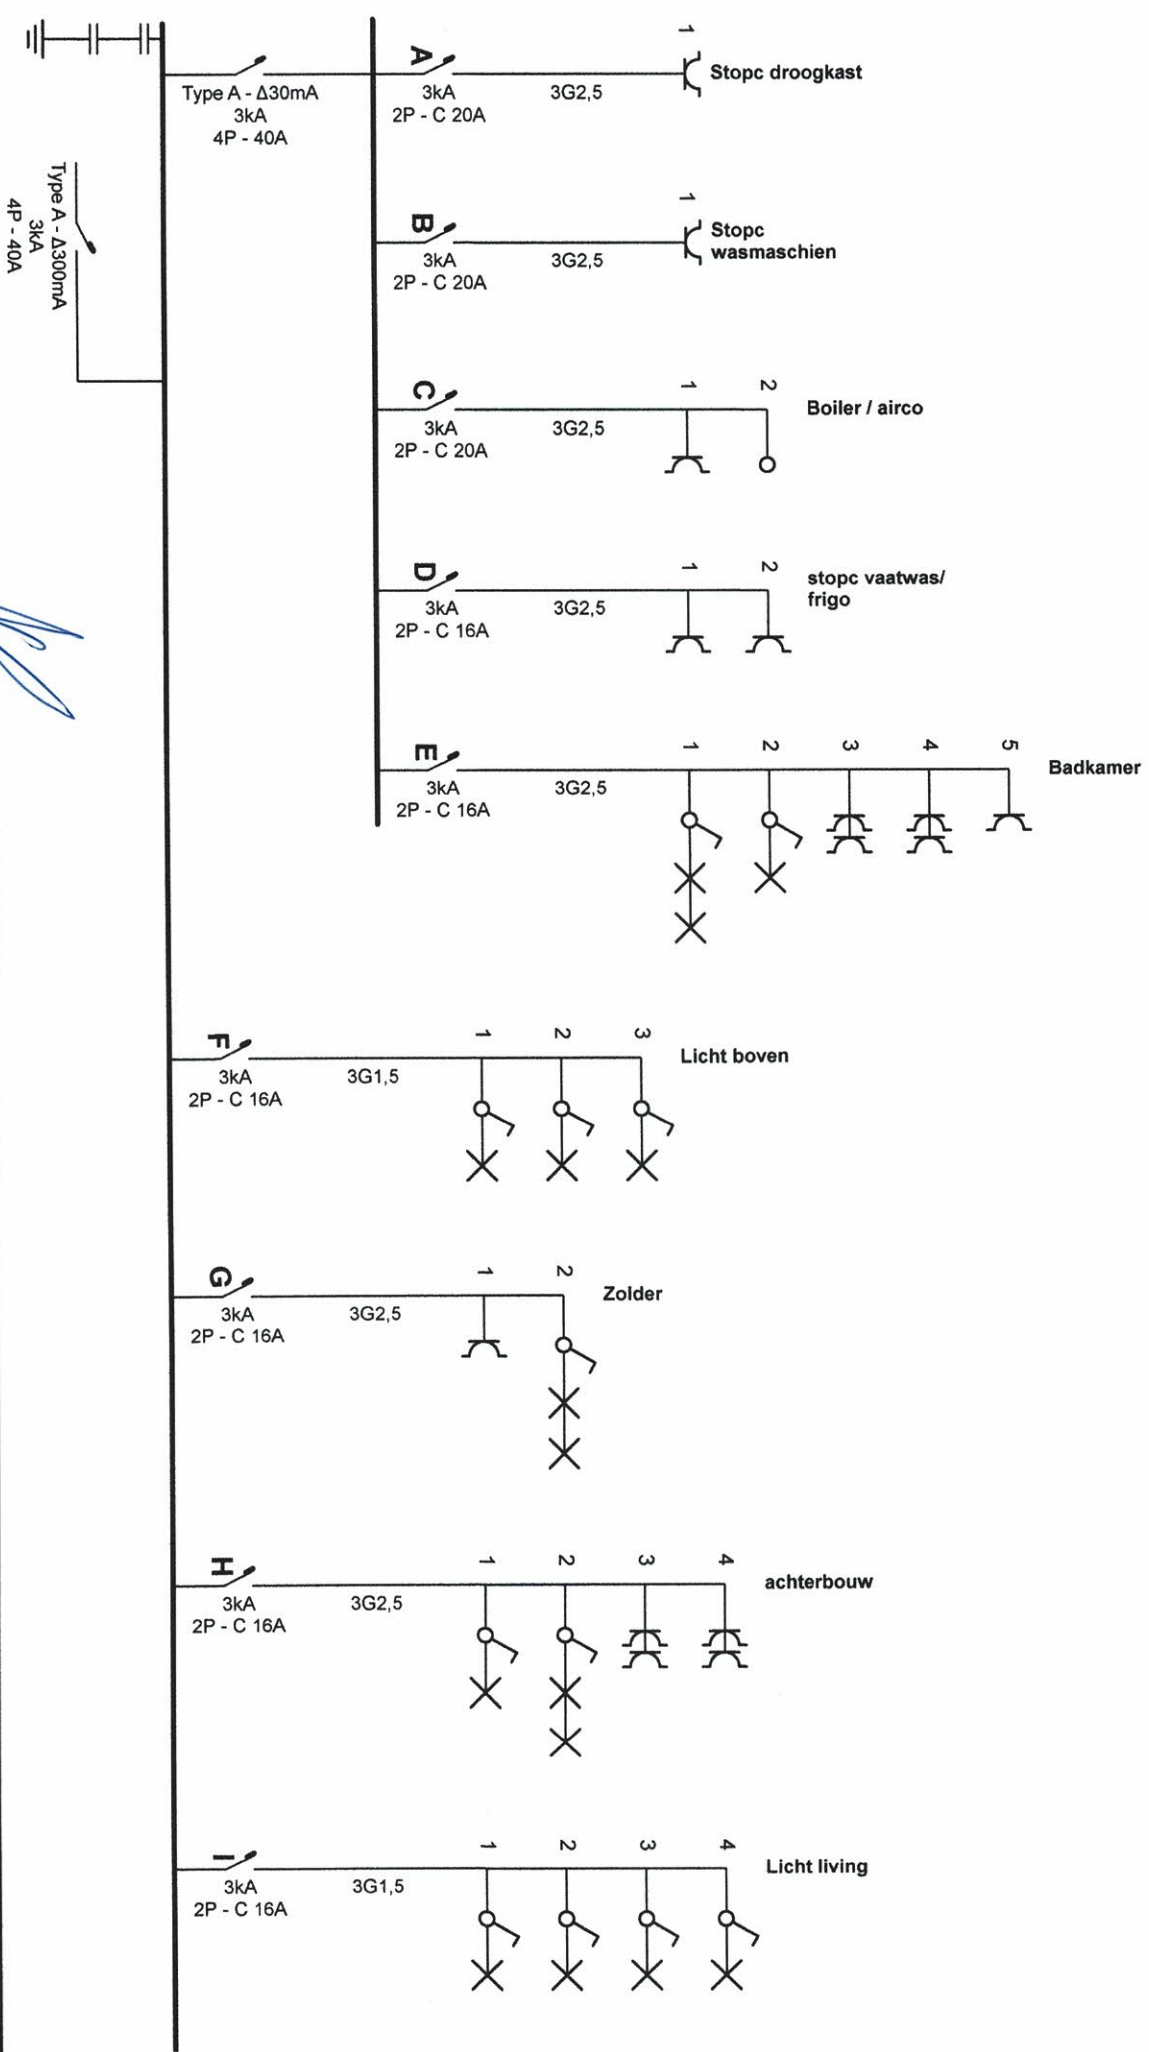

Erkend Organisme

BTV Limburg
 Koerselsesteenweg 226
 3582 Berlingen-Koersel
 Tel.: 011 42 18 34
 e-mail: btl limburg@btvcontrol.be

PHB

Plaats van de elektrische installatie


Promacon
 Leopold 3 straat 45
 3724 Vliermaal

Installateur

Ei. Boss
 Generaal de Krahestraat 85 bus 3
 3970 Leopoldsburg
 GSM: 0468 14 84 35
 e-mail: bjom_bos@hotmail.com
 BTW BE 0685.890.760



P. 1/8
Eendraadschema
 3 x 400V + N ~ 50Hz

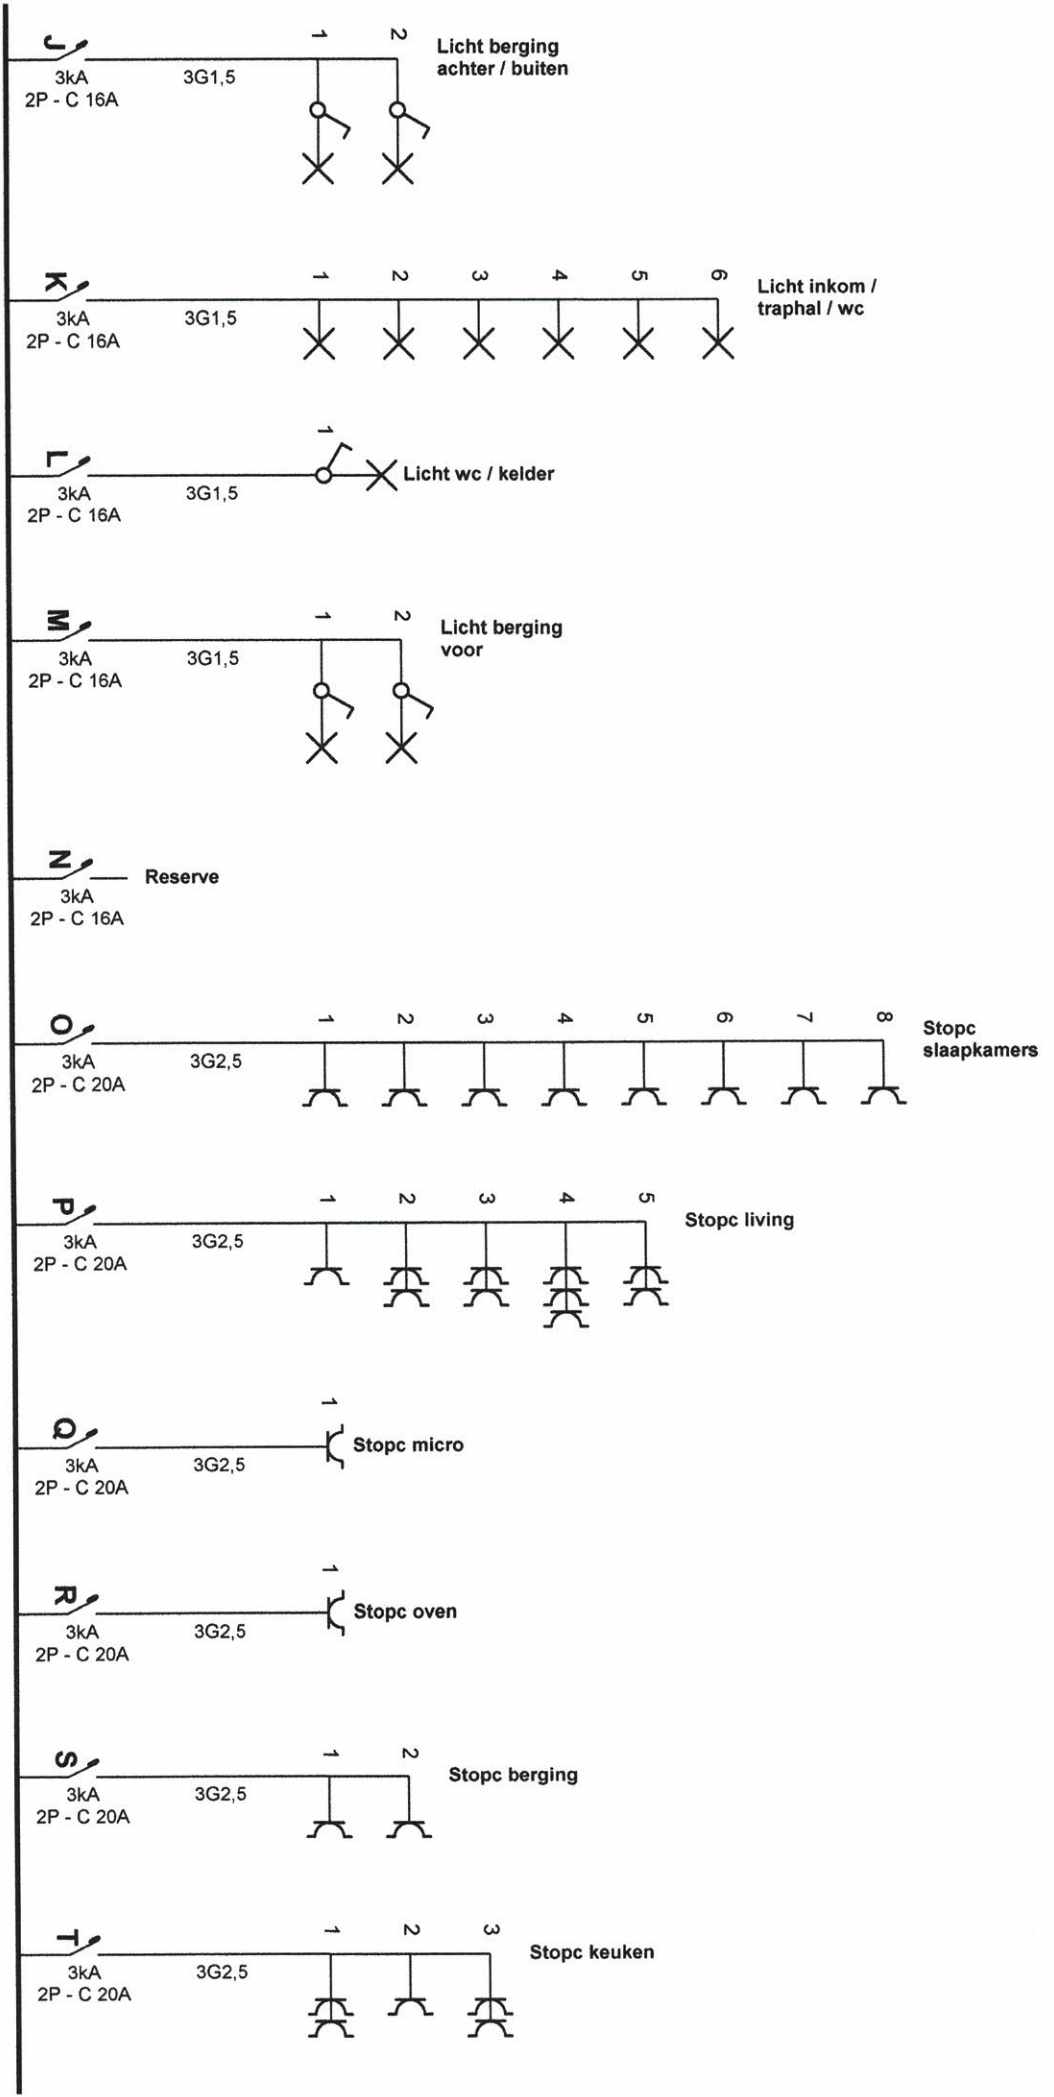

Erkend Organisme

BTW Limburg
 Koerseisesteenweg 226
 3582 Berlingen-Koersel
 Tel.: 011 42 18 34
 e-mail: btwlimburg@btvcontrol.be

PH 309

[Handwritten signature]

Plaats van de elektrische installatie

Promacon
 Leopold 3 straat 45
 3724 Viermaal


Installateur

Ei. Boss
 Generaal de Krahestraat 85 bus 3
 3970 Leopoldsburg
 GSM: 0468 14 84 35
 e-mail: bjom_bos@hotmail.com
 BTW BE 0685.890.760



p. 2/8
Eendraadschema

3 x 400V + N ~ 50Hz

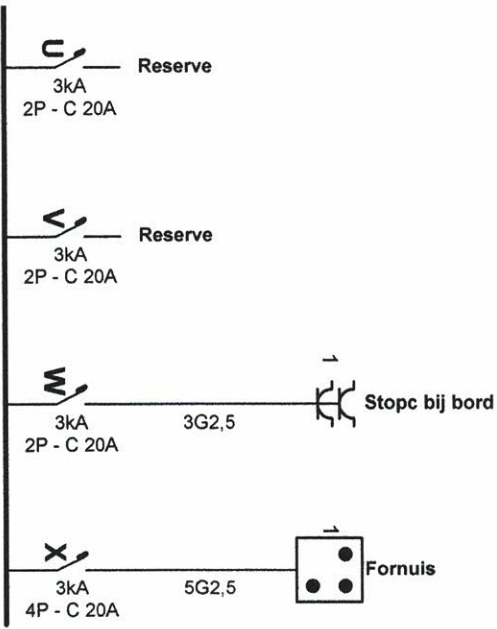

Erkend Organisme

BTV Limburg
Koerseisesteinweg 226
3582 Berlingen-Koerseis
Tel.: 011 42 18 34
e-mail: btv limburg@btvcontrol.be

PH309

[Handwritten signature]

Plaats van de elektrische installatie

Promacon
Leopold 3 straat 45
3724 Vliermaal


Installateur

Ei. Boss
Generaal de Krahestraat 85 bus 3
3970 Leopoldsburg
GSM: 0468 14 84 35
e-mail: djorn_bos@hotmail.com
BTW BE 0685.890.760



p. 3/8
Eendraadschema

3 x 400V + N ~ 50Hz

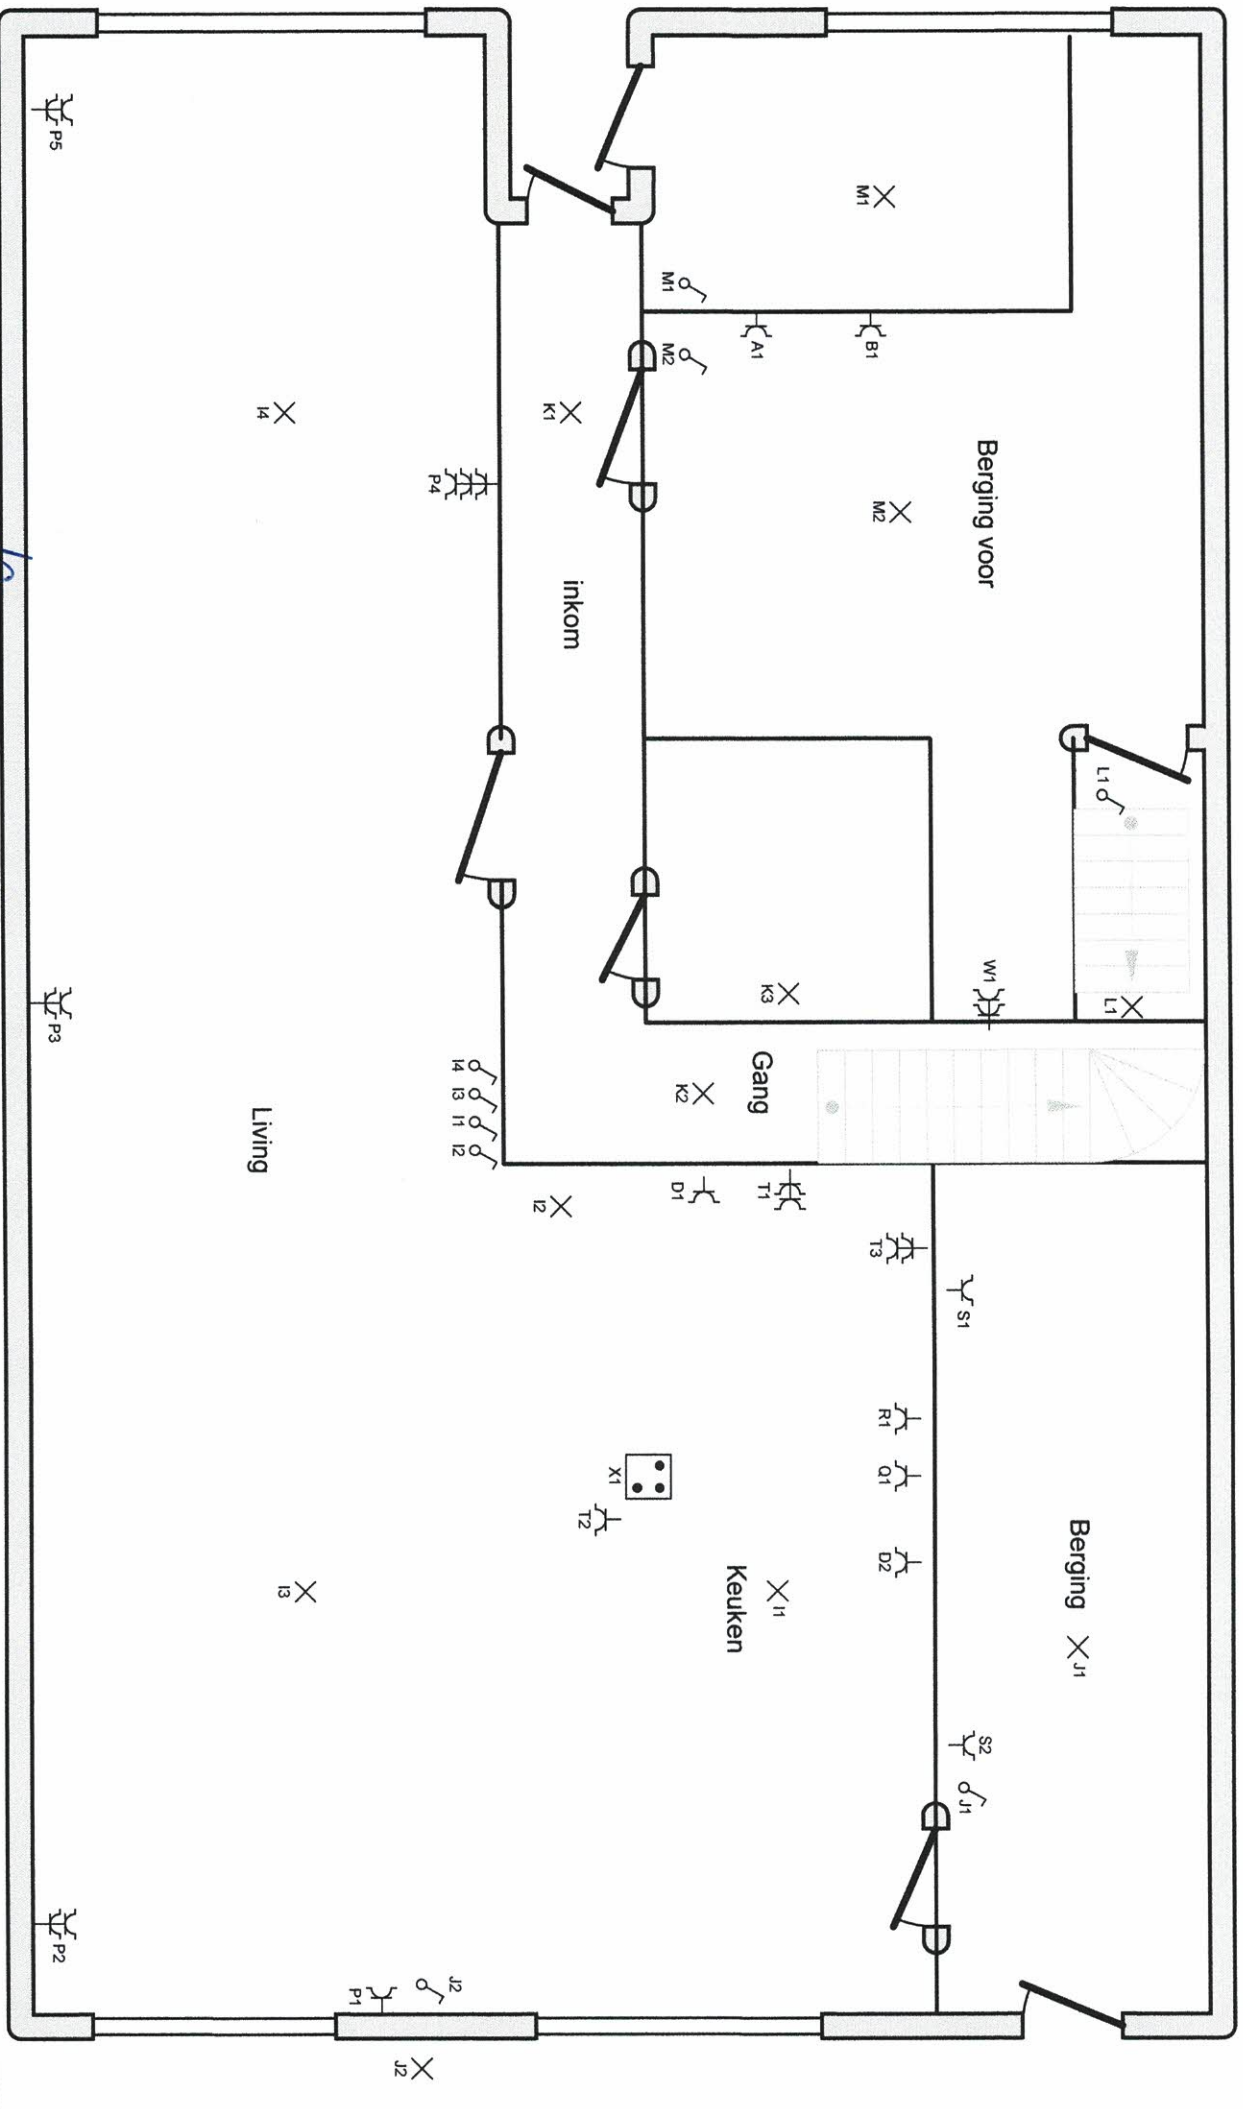

Erkend Organisme

BTV Limburg
 Koersesteenweg 226
 3582 Berlingen-Koersel
 Tel.: 011 42 18 34
 e-mail: btl limburg@btvcontrol.be

[Handwritten signature]

Plaats van de elektrische installatie

Promacon
 Leopold 3 straat 45
 3724 Vliermaal

Installateur


Ei. Boss
 Generaal de Krahestraat 85 bus 3
 3970 Leopoldsburg
 GSM: 0468 14 84 35
 e-mail: bjom_bos@hotmail.com
 BTW BE 0685.890.760



P. 4/8

Situatieschema

3 x 400V + N ~ 50Hz

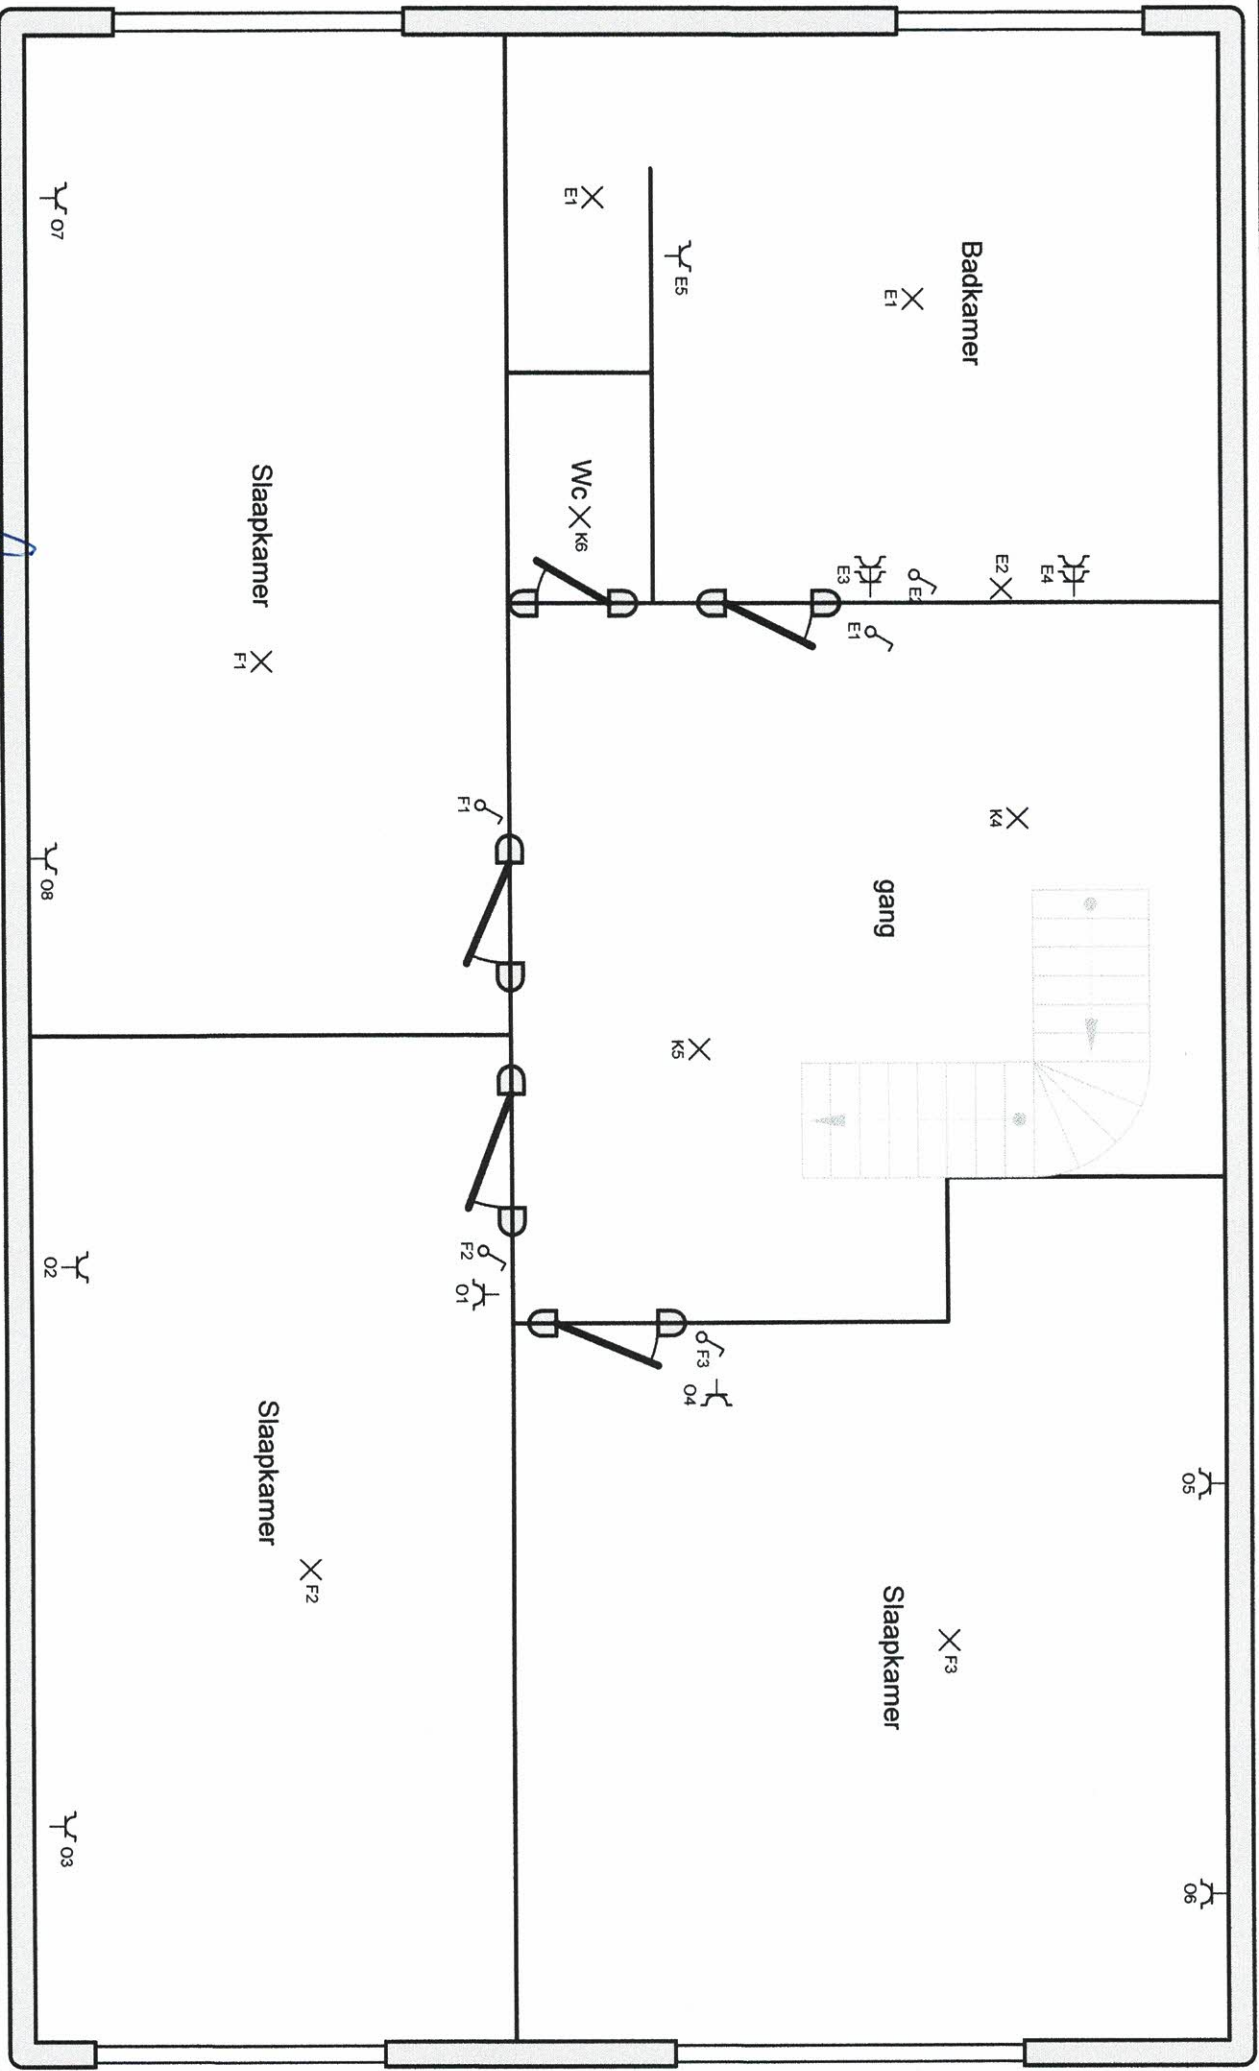

Erkend Organisme
 BTV Limburg
 Koersesteenweg 226
 3582 Berlingen-Koersel
 Tel.: 011 42 18 34
 e-mail: btlvlimburg@btvcontrol.be

Plaats van de elektrische installatie
 Promacon
 Leopold 3 straat 45
 3724 Viermaal

Installateur
 El. Boss
 Generaal de Krahestraat 85 bus 3
 3970 Leopoldsburg
 GSM: 0468 14 84 35
 e-mail: bjom_bos@hotmail.com
 BTW BE 0685.890.760

p. 5/8
Situatieschema
 3 x 400V + N ~ 50Hz

PH 2009

[Handwritten signature]



G1


30

X
G2

G1
G2

X
G2

Zolder

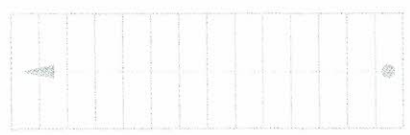

Erkend Organisme

BTV Limburg
Koerselssesteenweg 226
3582 Berlingen-Koersel
Tel.: 011 42 18 34
e-mail: btvlimburg@btvcontrol.be

Plaats van de elektrische installatie

Promacon
Leopold 3 straat 45
3724 Vliermaal


Installateur

Ei. Boss
Generaal de Krahestraat 85 bus 3
3970 Leopoldsburg
GSM: 0468 14 84 35
e-mail: blom_bos@hotmail.com
BTW BE 0685.890.760



p. 6/8
Situatieschema

3 x 400V + N ~ 50HZ

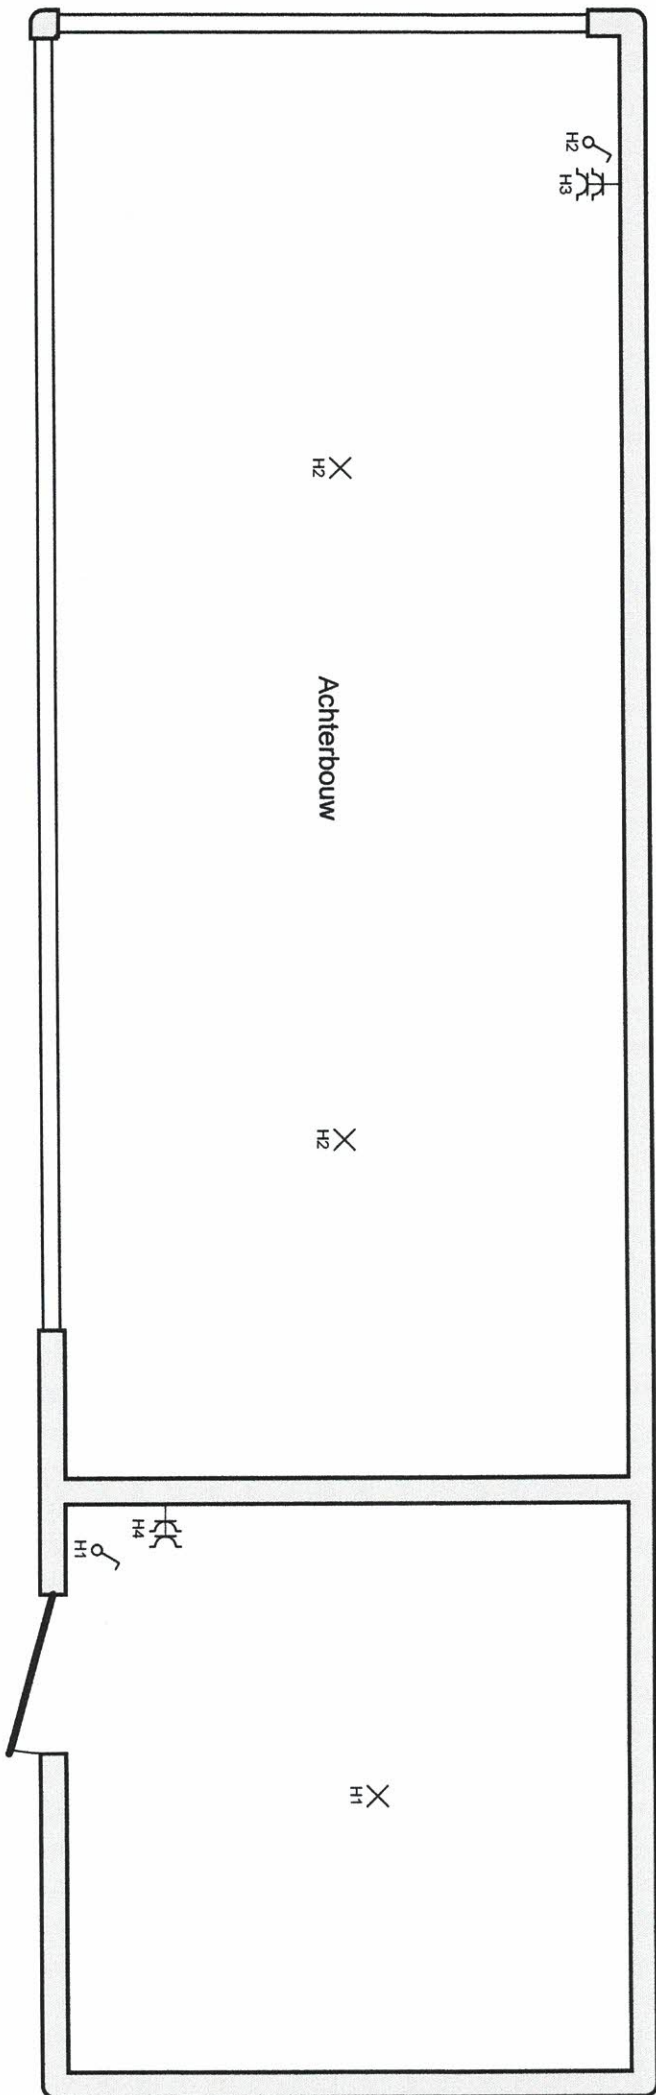

Erkend Organisme

BTV Limburg
 Koerselesteenweg 226
 3582 Berlingen-Koersel
 Tel.: 011 42 18 34
 e-mail: btv limburg@btvcontrol.be

Plaats van de elektrische installatie

Promacon
 Leopold 3 straat 45
 3724 Vliermaal

Installateur

Ei. Boss
 Generaal de Krahestraat 85 bus 3
 3970 Leopoldsburg
 GSM: 0468 14 84 35
 e-mail: bjom_bos@hotmail.com
 BTW BE 0685.890.760



p. 7/8
Situatieschema

3 x 400V + N ~ 50Hz

A	Stopc droogkast	V	Reserve
B	Stopc wasmachien	W	Stopc bij bord
C	Boiler / airco	X	Formuis
D	stopc vaatwas/ frigo		
E	Badkamer		
F	Licht boven		
G	Zolder		
H	achterbouw		
I	Licht living		
J	Licht berging achter / buiten		
K	Licht inkom / traphal / wc		
L	Licht wc / kelder		
M	Licht berging voor		
N	Reserve		
O	Stopc slaapkamers		
P	Stopc living		
Q	Stopc micro		
R	Stopc oven		
S	Stopc berging		
T	Stopc keuken		
U	Reserve		

Erkend Organisme

BTV Limburg
 Koerseisesteenweg 226
 3582 Beringen-Koersel
 Tel.: 011 42 18 34
 e-mail: btv.limburg@btvcontrol.be

Plaats van de elektrische installatie

Promacon
 Leopold 3 straat 45
 3724 Vliermaal

Installateur

Ei. Boss
 Generaal de Krahestraat 85 bus 3
 3970 Leopoldsburg
 GSM: 0468 14 84 35
 e-mail: bjom_bos@hotmail.com
 BTW BE 0685.890.760



p. 8/8
Lijst Kringen

3 x 400V + N ~ 50HZ